




## MERKBLATT

### Bandmeldeanlage-Schlüssel bei Bauten und Anlagen mit Brandmeldeanlage (BMA)

#### Kennzeichnung der Feuerwehr-Schlüssels zur BMA-Bedienstelle (BMA-Schlüssel)

(Grundlage: Brandschutznorm „Abwehrender Brandschutz“ Art. 44 / Zugang Feuerwehr)

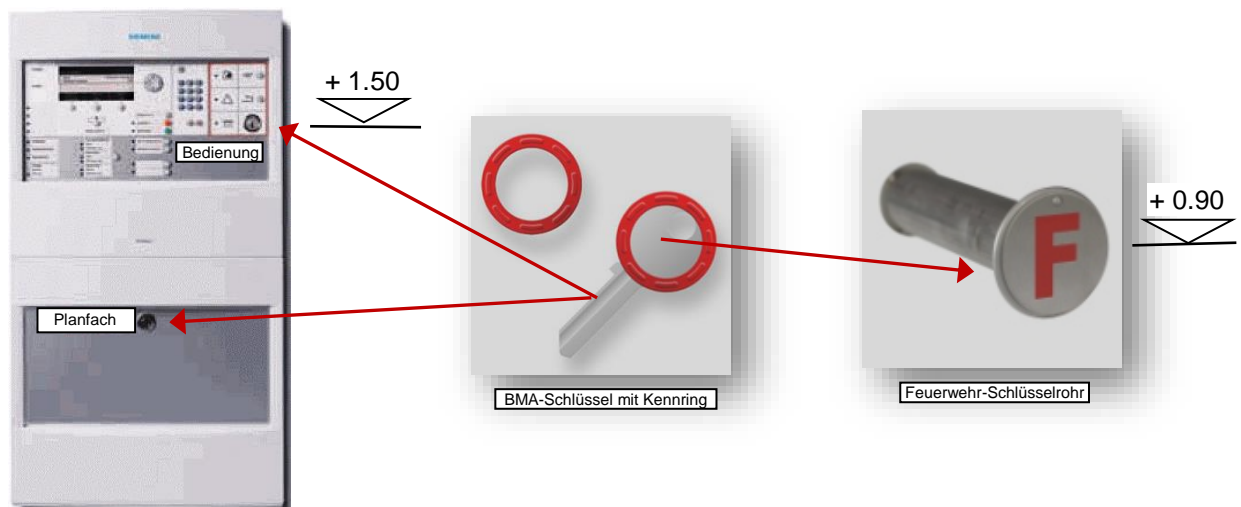

Bei der Platzierung des Brandmeldeanlage-Schlüssels im Feuerwehr-Schlüsselrohr, für die Bedienung (Freischaltung) der Brandmeldeanlage, sowie das Öffnen des Planfaches durch die Feuerwehr, ist der Brandmeldeanlage-Schlüssel mit einem roten Kenning zu versehen.